



Gliwice, 20.07.2009r.
DU/JC/.../1.00.264/2009

EL - PROJEKT
ul. Bielska 22
43-430 Skoczów

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na pismo 226/09/BK o ustalenie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika (0,8 kW) w Łaziskach, przy ul. 1 go Maja 9 (0,6 kW) w Gołkowicach, przy ul. Powstańców Śląskich (1kW) w Skrzyszowie, przy ul. Partyzantów (0,8 kW) w Skrzyszowie, przy ul. Polnej (0,7 kW) w Skrzyszowie i łączniku (0,8 kW) między ul. Borowiecką i Leśną informujemy, że wyrażamy zgodę na przyłączenie do istniejącego oświetlenia ulicznego odpowiednio z istniejącej sieci zasilanej z:

- st. tr. „Łaziska 2”, nr W 046, moc tr. 250 kVA,
- szafy SO 4508, z ul. Kopernika,
- st. tr. „Gołkowice Żabków”, nr W 421, moc 160 kVA,
- szafy SO 7924, z ul. 1 go Maja,
- st. tr. „Skrzyszów 8 Powstańców”, nr W 155, moc 100 KVA,
- szafy SO 7632, z ul. Powstańców,
- st. tr. „Moszczenica Szczotkowice 3”, W 1109, moc 250 kVA,
- szafy SO 6599, z ul. Partyzantów,
- st. tr. „Skrzyszów 4”, nr W 069, moc 160 kVA,
- szafa SO 7907, z ul. Polnej,
- st. tr. „Gołkowice Borowicka 1”, nr W 453, moc 250 KVA,
- szafa SO 7292, z ul. Leśnej.

Dla zrealizowania powyższego prosimy:

- opracować dokumentację, które podlegają naszemu sprawdzeniu,
Prosimy o przesłanie projektu w formie papierowej (1 egz.) oraz na płycie CD/DVD w formacie PDF opisanej wg załącznika nr 2.
Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej zostanie odesłany.

Do protokołu odbioru prosimy dołączyć:

- oświadczenie wykonawcy,
- plan geodezyjny powykonawczy (załącznik nr 1),
- schemat ideowy,

Prace należy wykonać pod naszym nadzorem.

Odbiór prosimy zgłosić do Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o.

Kopię protokołu odbioru prosimy przesłać do Vattenfall Distribution Poland S.A - DU.

Jednocześnie przesyłamy (załącznik nr 1) opisujący szczegóły dotyczące geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Ważność zgody na realizację powyższego ustala się na dwa lata.

Z poważaniem

PEŁNOMOĆNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Jerzy Cichoń

Kopia:

1 x a/a DU

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

ADRES	TEL		NIP	NUMER KRS
44-100 Gliwice	+48 32 303 51 01	distribution@vattenfall.pl	631-250-98-63	0000267957
	FAX		REGON	Sąd Rejonowy w Gliwicach
ul. Portowa 14a	+48 32 303 51 02	www.vattenfall.pl	240535070	X Wydział Gospodarczy KRS
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO		WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPLACONEGO		
2 642 887 000,00 zł		2 639 114 588,00 zł		



Nr Sprawy: 09-10-21/1104

W/PGL/11195/2009

Dnia: 2 listopad 2009

ADRESAT:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44 - 340 Godów

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
(dla mocy przyłączeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia **21 października 2009** zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt:

Oświetlenie uliczne -wzrost mocy
ul. Wyzwolenia
Gołkowice

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **Istniejący słup linii napowietrznej Id=311873**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **W453 Gołkowice Borowica 1 / Nn / rozdzielnica nr 1 / pole nr 7**

z transformatorem o mocy: **250 [kVA]**

obwód: **obw. kierunek Wyzwolenia, Sobieskiego**

składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:

Linia AL 1x35 -90mb; Linia ASXS 2x25 -320mb

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową **1,5 kW** z sieci dystrybucyjnej

Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga:

a/ w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: **nie wymagane**

b/ w zakresie rozbudowy sieci: **nie wymagane**

c/ w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego:

Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego.

Proponowana zabudowa słupów wirowanych i wykorzystanie istniejących słupów linii n/n.

Proponowany ASXS 2x25, oprawy energooszczędne według potrzeb.

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski prądowe na istniejącej sieci nN na słupie Id=311873

Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik **trójfazowy, jednostrefowy, bezpośredni** zainstalować: **w szafie oświetlenia (istniejący w stacji).**

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprądowe typu topikowego w wielkości max **25 A** usytuować w miejscu określonym w pkt. 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest minimalizować wpływ odbiorników niespokojnych na sieć dystrybucyjną a tym samym inne podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

8. Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie **TN-C**.

9. Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy B, C, D instalować poza złączem będącym własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunków w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w części Przedsiębiorstwa Energetycznego: **nie wymaga,**

b/ w części Podmiotu Przyłączanego: **opracowania i uzgodnienia dokumentacji pełnej.**

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie będących własnością Podmiotu Przyłączanego wymaga pisemnej zgody właściciela.

12. Warunki zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty wydania.

13. Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia wynosi: **0,0** tys. zł.

14. Integralną częścią warunków jest projekt umowy o przyłączenie, który podaje wysokość obowiązującej opłaty przyłączeniowej, sposób i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawą realizacji postanowień niniejszych warunków przyłączenia jest zawarcie umowy o przyłączenie.

16. Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w Przedsiębiorstwie Energetycznym dostępna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej **www.vattenfall.pl**.

18. Dodatkowe informacje: **Jest to wzrost mocy na istniejącym punkcie zapalania.**

ST W453 Gołkowice Borowica 1.

W imieniu UG-Godów temat prowadzi P. Kozaczka kom.698-648-313.

WP opracował: **Piotr Gleńsk**

Kopia: a/a

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna
Piotr Gleńsk

Rybnik, dn. 11.01.2010r.

Biuro Obsługi Technicznej
VDP / BOT / PGL / 35 / 2009

EL - PROJEKT
Firma Projektowo - Wykonawcza
Spółka Cywilna
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach
ul. Bielska 22
43 – 430 Skoczów

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-01-2010 informujemy, że dokumentację techniczną :

- **Projekt Budowlano Wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia, 1-Maja (boczna), Leśna w Gołkowicach dla UG - Godów**
- opracowaną dla warunków przyłączenia **W / PGL / 11195 / 2009 z dnia 02-11-2009r.**
- opracowaną dla warunków zgodnie z pismem **DU / JC / 100267 / 2009 z dnia 20-07-2009r.**


uzgodniono pod względem zgodności z w/w warunkami przyłączenia oraz zastosowanych rozwiązań technicznych w części elektrycznej, do miejsca dostarczania energii, **bez uwag.**

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy i bezpieczeństwa.

Jest to projekt i budowa odcinka sieci oświetlenia i zabudowa 14 opraw Oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji UG - Godów

Vattenfall Dystrubution Poland S.A
44-200 Rybnik ul. Sławików 8

Z poważaniem

PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Cywilna

Piotr Cierpiński

Załącznik:

1 egz. Dokumentacji

Kopia: VDP

(Ze ST W453 „Gołkowice Borowica 1” ul.Wyzwolenia Obw.1 ASXS 2x25 -402mb; Oprawy SGS 102/100W -8szt)

Ze ST W 442 „Gołkowice Borowica 2” ul.Leśna Obw.1 ASXS 2x25 -181mb; Oprawy SGS 102/100W -3szt

Ze ST W 421 „Gołkowice Żabków” ul.1-Maja Obw.1 ASXS 2x25 -255mb; Oprawy SGS 102/100W -3szt

Ze ST W 420 „Gołkowice Wieś” ul.1-Maja –foto ASXS 2x25 -100mb; Oprawy SGS 102/100W -2szt

Uzgodnienie ponowne

Starosta Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Wodzisław Śląski, dnia 21 stycznia 2010 r.

Nr WAB. 7360-001/10

EL-PROJEKT
Firma projektowo-wykonawcza
Spółka Cywilna
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach
ul. Bielska 22
43-430 Skoczów

dotyczy: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2010 r. informuję, że po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą w/w inwestycji wyrażam zgodę na zmniejszenie pasa zakresu opracowania otaczającego teren inwestycji, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Błaszczyk
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

Kopia:

- WAB. a/a; AD.

Godów, dnia 8 września 2009

Nr BU.BS - 7324/129/09

**WYRYS I WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GODÓW**

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- informuje się -

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXVIII/213/2002 z dnia 27 marca 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 31, poz. 1117, z dnia 15.05.2002r. parcele nr 1477/67, 1475/67, 1476/67, 1156/67, 1158/67 i 1018/67 mapa 2, obręb Gólkowice, znajdują się na terenie:

- jednostki strukturalnej planu – sołectwa Gólkowice obszar „GŁ8” o funkcji ochronno – mieszkaniowej;
- na terenie wyodrębnionym w ramach jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem odpowiadającym funkcji występującej w jego granicach: znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej – symbol na planie „8.1.2MNp/MNi”.
- w strefie podlegającej dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom: nie dotyczy

Tekst planu określa funkcję wiodącą i uzupełniającą terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto informuje się, że teren nie znajduje się w zasięgu obszaru górniczego.

2009 Wzima
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Pruchniak
Kierownik Referatu Budowlanego
i Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

1. kserokopia fragmentu rysunku planu
2. kserokopia fragmentu tekstu planu

zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)



8.1.8'RL

8.1.4RP/RZ

6.6MNp/MNI

8.1.7 RL

6.7MNp/MNI

8.1.5MNI

GŁ8

8.1.3RP/RZ

8.1.1RP/RZ

6.15RP/RZ

6.13MNI

8.1.2MNp/MNI

7.3MNp/MNI

7.2RP/RZ

7.4RL

7.7RP/RZ

7.1MNp/MNI

7.5MNp

9.9MNp/MNI

7.9MNI

7.6MNI

7.8MNI

7.10MNp/MNI

7.23RP/RZ

GŁ7

7.14UC

7.13RP/RZ

7.11RP/RZ

7.15MNp/MNI

z oryginalnego planu
Godów, dnia 04.08.05

[Handwritten signature]

5) nakaz przestrzegania ustaleń strefowych .

b) MNp/MNi - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej

w sołectwie Godów:

1.3. MNp/MNi, 1.17. MNp/MNi
2.1 MNp/MNi, 2.3 MNp/MNi,
5.5. MNp/MNi,
7.2. MNp/MNi, 7.4. MNp/MNi, 7.6. MNp/MNi, 7.8. MNp/MNi
7.9. MNp/MNi, 7.15. MNp/MNi, 7.19. MNp/MNi,
9.16. MNp/MNi, 9.26 MNp/MNi

w sołectwie Gołkowice:

1.1. MNp/MNi, 1.3. MNp/MNi, 1.5. MNp/MNi, 1.15. MNp/MNi,
2.3 MNp/MNi, 2.9. MNp/MNi, 2.14. MNp/MNi, 2.17 MNp/MNi, 2.18. MNp/MNi,
3.1 MNp/MNi, 3.4. MNp/MNi, 3.7. MNp/MNi,
4.7 MNp/MNi,
5.1 MNp/MNi,
6.4 MNp/MNi 6.7. MNp/MNi, 6.30. MNp/MNi,
7.1. MNp/MNi, 7.3. MNp/MNi, 7.10. MNp/MNi, 7.15. MNp/MNi,
7.12 MNp/MNi,
8.1.2 MNp/MNi,
9.5. MNp/MNi, 9.9. MNp/MNi, 9.21. MNp/MNi,
10.5 MNp/MNi,
11.1 MNp/MNi

w sołectwie Krostoszowice

1.2. MNp/MNi, 1.3. MNp/MNi, 1.7. MNp/MNi,
1.8. MNp/MNi
2.2. MNp/MNi
3.1. MNp/MNi, 3.5. MNp/MNi, 3.14. MNp/MNi, 3.18 MNp/MNi,
3.27. MNp/MNi, 3.28. MNp/MNi
4.1.1 MNp/MNi, 4.1.4. MNp/MNi, 4.1.9. MNp/MNi
4.2.1 MNp/MNi, 4.2.7. MNp/MNi, 4.2.14. MNp/MNi
4.2.15 MNp/MNi, 4.2.17. MNp/MNi,

w sołectwie Łaziska

1.2. MNp/MNi, 1.18. MNp/MNi
2.6 MNp/MNi, 2.7. MNp/MNi, 2.8. MNp/MNi, 2.21. MNp/MNi
2.22 MNp/MNi,
3.1 MNp/MNi, 3.2 MNp/MNi, 3.4 MNp/MNi, 3.8 MNp/MNi,
4.1 MNp/MNi, 4.2. MNp/MNi, 4.7. MNp/MNi, 4.10. MNp/MNi
4.12 MNp/MNi, 4.20 MNp/MNi

w sołectwie Podbucze

1.1. MNp/Mni, 1.10. MNp/MNi, 1.11 MNp/MNi, 2.1. MNp/MNi, 2.2 MNp/MNi,

w sołectwie Skrbeńsko

1.5. MNp/MNi, 1.10. MNp/MNi, 1.20. MNp/MNi,
2.13 MNp/MNi, 2.2 MNp/MNi, 2.26 MNp/MNi, 2.27 MNp/MNi, 2.30 MNp/MNi, 2.35 MNp/MNi,
2.41 MNp/MNi 2.7 MNp/MNi,

w sołectwie Skrzyszów

1.11 MNp/MNi,
2.1. MNp/MNi, 2.6. MNp/MNi, 2.9. MNp/MNi,
3.5. MNp/MNi,

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 04.02.09.

4.6 MNp/MNi, 4.10. MNp/MNi, 4.12. MNp/MNi,
5.8 MNp/MNi, 5.9 MNp/MNi, 5.13. MNp/MNi, 5.15 MNp/MNi,
6.2 MNp/MNi, 6.3. MNp/MNi, 6.5. MNp/MNi, 6.6. MNp/MNi, 6.12. MNp/MNi,
7.4. MNp/MNi
8.1. MNp/MNi, 8.6. MNp/MNi, 8.11. MNp/MNi, 8.19. MNp/MNi, 8.25. MNp/MNi
9.2. MNp/MNi, 9.3. MNp/MNi, 9.9. MNp/MNi,
9.10 MNp/MNi, 9.11. MNp/MNi, 9.12. MNp/MNi, 9.19. MNp/MNi,
9.37. MNp/MNi, 9.38. MNp/MNi
10.1. MNp/MNi, 10.4. MNp/MNi
11.5. MNp/MNi, 11.10. MNp/MNi, 11.13. MNp/MNi,
11.15 MNp/MNi, 11.18 MNp/MNi, 11.19. MNp/MNi

- 1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych i istniejących działkach budowlanych.
- 2) Funkcja uzupełniająca -
 - lokalne dojazdy klasy D do terenów przyległych
 - zabudowa gospodarcza
 - zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp.
 - sady, uprawy ogrodowe
 - drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
 - nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- 3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach nieprzylegających do istniejących ulic pod warunkiem zabezpieczenia normatywnego dojazdu - ulicą klasy dojazdowej lub drogą wewnętrzną - do każdej działki budowlanej.
 - wstępne projekty podziału terenu pod zabudowę mieszkaniową muszą być poddane opinii właściwej jednostki Urzędu Gminy,
 - W wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej przy istniejącej ulicy nie spełniającej warunków linii rozgraniczających, zaleca się aby ogrodzenia w rejonie wjazdu / bramy/ do budynków cofać tak, by istniała możliwość minięcia się samochodów.
 - dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy:
 - dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki,
 - dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych - do 30% powierzchni działki,
 - minimalna powierzchnia działki 800 m²,
 - Zakaz lokalizacji obiektów rażąco dyszharmonizujących z krajobrazem i elementami bezpośredniego otoczenia.
 - pozostawienie 70 - 80 % terenów biologicznie czynnych w obszarze działki,
 - Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
 - Dachy dwu lub więcej spadowe symetryczne o kącie pochylenia połaci 30 - 45 °
 - Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni i innych harmonizujących z otoczeniem,
 - Zakaz lokalizacji obiektów rażąco dyszharmonizujących z krajobrazem i elementami bezpośredniego otoczenia.
 - Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła, tynki.
 - Nie zaleca się stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
 - W terenach przyległych do zespołów zieleni i terenów otwartych zaleca się pozostawienie 60 cm przestrzeni niezagrodzonej pomiędzy ogrodzeniami .
- 4) w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe,
- 5) nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

c) MN/Uc, - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami komercyjnymi

W sołectwie Godów:

Za zgodność z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 17.05.09.

Godów, dnia 8 września 2009

Nr BU.BS - 7324/146/09

**WYRYS I WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GODÓW**

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


- informuje się -

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXVIII/213/2002 z dnia 27 marca 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 31, poz. 1117, z dnia 15.05.2002r. parcele nr 1072/179, 1103/177, 1071/179, 1070/179, 1069/179 i 1104/177 mapa 5, obręb **Gołkowice**, znajdują się na terenie:

- jednostki strukturalnej planu – sołectwa Gołkowice obszar „GŁ7” o funkcji rolniczo mieszkaniowo – usługowej;
- na terenie wyodrębnionym w ramach jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem odpowiadającym funkcji występującej w jego granicach:
znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej – symbol na planie „7.15Mnp/MNi”,
Komunikacja: „KZ1/2” - tereny układu komunikacyjnego – ulice zbiorcze – drogi powiatowe
- w strefie podlegającej dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom:
nie dotyczy

Tekst planu określa funkcję wiodącą i uzupełniającą terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto informuje się, że teren znajduje się w zasięgu obszaru górniczego.


Urząd Gminy Godów
Klasyfikacja: Kategoria Budowlanego
i Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

1. kserokopia fragmentu rysunku planu
2. kserokopia fragmentu tekstu planu

zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)



7.7RP/RZ

7.5MNp

7.1MNp/MNi

9.9MNp/MNi

7.6MNI

7.8MNI

7.9MNI

7.10MNp/MNi

7.23RP/RZ

GŁ7

7.14Uc

7.13RP/RZ

7.11RP/RZ

7.16UpS

7.15MNp/MNi

7.22Uc

7.12MNp/MNi

7.17Upk

7.20UpO

3.1MNp/MNi

7.19Upk

2.15MN/Uc

3.2Uc

10.1MNI

2.16RP/RZ

2.13MN/Uc

2.14MNp/MNi

2.17MNp/MNi

12Upz

2.11RP/RZ

2.10ZZ

2.19MNp/MNi

2.4RP/RZ

02.05.04

GŁ3

- KZ – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE ZBIORCZE - jako drogi powiatowe / gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa :

- A/ Poza terenem zabudowy - 3,00 m – **3,50 m**,
B/ Na terenie zabudowanym – 3,25 m – **3,50 m**,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - **3,00 m**
B/ - **3,50 m**

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place: poza terenami zabudowy i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego - **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 12,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni..

- KL – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE LOKALNE powiatowe i gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00m.

- A/ Poza terenem zabudowy - **2,50 m – 2,75 m**,
B/ Na terenie zabudowanym – **2,50 m – 3,00 m**,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - **2,75 m**
B/ - **3,00 m**

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 12,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego, w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 9,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

- KD – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.

- A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – **3,00 m**,
B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – **3,00 m**,
Postulowana szerokość pasa dla A/ - **3,00 m**
B/ - **3,00 m**

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 10,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego - w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 7,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Dla dróg dojazdowych w istniejącym zagospodarowaniu zaleca się:

- 1) Należy dążyć do dostosowania linii rozgraniczającej drogi do szerokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- 2) Zgodnie z § 6 p.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

Za zgodność od 1999r. z oryginałem potwierdza się
Godziny, dnia 08.08.09

w sołectwie Gołkowice /GŁ/:

1.9 MNi, 1.10 MNi, 1.14 MNi, 1.17 MNi,
2.20 MNi, 2.24 MNi, 2.25 MNi, 2.26 MNi, 2.27 MNi
3.14 MNi, 3.27 MNi, 3.28 MNi,
4.1 MNi, 4.3 MNi,
6.6 MNi, 6.12 MNi, 6.13 MNi, 6.22 MNi, 6.27MNi,
7.6. MNi, 7.8. MNi, 7.9. MNi,
8.1.5 MNi, 8.1.9 MNi, 8.1.11MNi,
9.1 MNi, 9.7. MNi, 9.10. MNi, 9.14. MNi, 9.15. MNi,
10.1. MNi, 10.9 MNi,
11.4. MNi, 11.5. MNi, 11.6. MNi, 11.7. MNi,

w sołectwie Krostoszowice /KR/:

1.6Mni, 2.3 MNi, 2.4 MNi, 2.9 MNi, 2.11 MNi, 2.14 MNi, 2.18 MNi
3.10 MNi, 3.12 MNi, 3.15 MNi, 3.16 MNi, 3.17 MNi, 3.23 MNi
4.1.7 MNi, 4.1.8 MNi, 4.1.11 MNi
4.2.8 MNi, 4.2.10 MNi, 4.2.11 MNi, 4.2.13 MNi, 4.2.19MNi

w sołectwie Łaziska /ŁZ/:

1.3 MNi, 1.5 MNi, 1.8 MNi, 1.9 MNi, 1.10 MNi, 1.11 MNi, 1.14 MNi, 1.17MNi,
2.11 MNi, 2.12 MNi, 2.13 MNi, 2.17 MNi, 2.19 MNi, 2.25 MNi, 2.26 MNi, 2.27 MNi, 2.37 MNi
3.3 MNi, 3.9 MNi, 3.10 MNi, 3.11 MNi, 3.12 MNi, 3.14 MNi

w sołectwie Podbucze /PD/:

1.1MNi, 1.7 MNi, 1.17 MNi, 1.14 MNi
2.16 MNi 2.3 MNi, , 2.35 MNi, 2.36 MNi, 2.38 MNi

w sołectwie Skrbeńsko /SR/:

1.1 MNi, 1.7 MNi, 1.15 MNi, 1.22 MNi, 1.23 MNi, 1.25 MNi
2.16MNi, 2.3 MNi, 2.36 MNi, 2.38 MNi, 2.43 MNi

w sołectwie Skrzyszów: /SK/:

1.6 MNi, 1.10 MNi, 1.14 MNi, 1.15 MNi, 1.16MNi 1.19 MNi, 1.20 MNi, 1.21 MNi, 1.26. MNi, 1.27
MNi, 1.28 MNi, 1.13 MNi, 2.14MNi
2.7 MNi, 2.10 MNi, 2.47 MNi
3.3. MNi, 3.4 MNi, 3.6 MNi, 3.9 MNi, 3.12 MNi, 3.14 MNi, 3.17 MNi, 3.18 MNi, 3.19 MNi, 3.20
MNi, 3.21 MNi, 3.22 MNi, 3.23 MNi,
MNi, 4.3. MNi, 4.4 MNi, 4.5 MNi,
4.13 MNi, 4.14 MNi, 4.16 MNi
5.12. MNi, 5.19 MNi, 5.2 MNi,
7.5 MNi,
8.3 MNi, 8.10 MNi, 8.13 MNi, 8.16 MNi, 8.22 MNi, 8.24 MNi, 8.26MNi,
9.1 Mni, 9.4 MNi, 9.17 MNi, 9.21 MNi 9.24 MNi, 9.25 MNi, 9.26MNi, 9.27 MNi, 9.28 MNi, 9.31
MNi, 9.32 MNi, 9.33 MNi,
10.2 MNi, 10.3 MNi, 10.9 MNi, 10.10 MNi, 10.11 MNi.
11.1Mni 11.3MNi, 11.4MNi

- 1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy istniejącej na istniejących działkach budowlanych .
- 2) Funkcja uzupełniająca –
 - lokalne dojazdy klasy D do terenów przyległych
 - zabudowa gospodarcza
 - zieleń izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
 - drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
 - nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren /np. transformator/,-
- 3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 08.08.09

URZĄD GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
13

op. Wójta
Urząd Gminy
Gospodarki Komunalnej

- Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach nieprzylegających do istniejących ulic pod warunkiem zabezpieczenia normatywnego dojazdu - ulica klasy dojazdowej lub drogą wewnętrzną - do każdej działki budowlanej.
- W wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej przy istniejącej ulicy nie spełniającej warunków linii rozgraniczających, zaleca się ogrodzenia w rejonie wjazdu / bramy/ do budynków cofać tak, by istniała możliwość minięcia się samochodów.
- w ramach funkcji wiodącej dopuszcza się działania inwestycyjne takie jak: remont oraz budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki budowlanej. W przypadku przekroczenia tego % w zabudowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektów kubaturowych
- w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe,
- w miejscach uzupełnień zabudowy istniejącej na zasadzie nowej budowy i rozbudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w linii zabudowy obiektów sąsiednich, pod warunkiem, że jest ona położona w odległości nie mniejszej niż 5m od granicy działki. W przypadku, kiedy warunek ten nie jest spełniony, dla obiektu budowanego lub rozbudowywanego obowiązuje linia zabudowy w odległości 5m od granicy działki /od strony dojazdu - ulicy/.
- Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
- Dachy dwu lub więcej spadowe symetryczne o kącie pochylenia połaci 30 – 45 °
- Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni i innych harmonizujących z otoczeniem,
- Zakaz lokalizacji obiektów rażąco dysharmonizujących z krajobrazem i elementami bezpośredniego otoczenia.
- Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
- Nie zaleca się stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
- W terenach przyległych do zespołów zieleni i terenów otwartych zaleca się pozostawienie 60 cm przestrzeni niezagrodzonej pomiędzy ogrodzeniami .
- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych
- W strefie oddziaływania autostrady, do czasu decyzji o realizacji , adaptuje się istniejące zagospodarowanie dopuszczając bieżące remonty. Nowe inwestycje wymagają uzgodnień z instytucjami odpowiedzialnymi za budowę autostrady.
- Pozostałe ustalenia jak w § 8 p.1

b) MNp - tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy projektowanej

W sołectwie Godów :

1.2.MNp, 1.4.MNp, 1.12.MNp 1.13.MNp,

5.4.MNp,

7.18.MNp,

9.24.MNp

w sołectwie Gołkowice:

1.2.MNp,

2.8.MNp, 2.23.MNp,

3.5.MNp, 3.8.MNp, 3.10.MNp, 3.13.MNp, 3.17.MNp, 3.18.MNp,

3.20.MNp, 3.22.MNp, 3.29.MNp,

4.4.MNp, 4.6.MNp, 4.9.MNp

6.14.MNp, 6.16.MNp, 6.17.MNp, 6.20.MNp, 6.23.MNp,

6.30.MNp, 6.31.MNp, 6.32.MNp, 6.33.MNp

7.5.MNp,

8.1.6.MNp,

9.17.MNp, 9.18.MNp, 9.19.MNp

w sołectwie Krostoszowice:

1.11.MNp,

2.1.MNp

3.3.MNp, 3.11.MNp, 3.20.MNp, 3.24.MNp,

Za zgodn

z oryginałem

Godów dnia 08-08-09

URZĄD GMINY

woj. śląsk

[Signature]
 Kierownik Referatu Budowlanego
 i Gospodarki Nieruchomościami

Godów, dnia 7 września 2009

Nr BU.BS - 7324/130/09

**WYRYS I WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GODÓW**

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- informuje się -

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXVIII/213/2002 z dnia 27 marca 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 31, poz. 1117, z dnia 15.05.2002r. parcele nr 650/53 i 388/53 mapa 3, obręb Gołkowice, znajdują się na terenie:

- jednostki strukturalnej planu – sołectwa Gołkowice obszar „GŁ4” o funkcji rolniczo mieszkaniowo – produkcyjnej;
- na terenie wyodrębnionym w ramach jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem odpowiadającym funkcji występującej w jego granicach:
znajdują się częściowo w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej – symbol na planie „4.7MNp/MNi” oraz częściowo w terenie upraw polowych, łąk i pastwisk – symbol na planie „4.2RP/RZ”.
Komunikacja: „KZ1/2” - teren układu komunikacyjnego – ulice zbiorcze – drogi powiatowe .
- w strefie podlegającej dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom:
nie dotyczy

Tekst planu określa funkcję wiodącą i uzupełniającą terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto informuje się, że teren nie znajduje się w zasięgu obszaru górniczego.

Woj. Wójta
[Podpis]
Woj. Wójta
Kierownik Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

1. kserokopia fragmentu rysunku planu
2. kserokopia fragmentu tekstu planu

zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)



GF4

6.9RP/RZ

4.7MNp/MNI

6.10RP/RZ

6.4MNp/MNI

4.6MNp

6.19RP/RZ

4.4MNp

6.20MNp

3.0Uc

6.21Uc

6.22MNI

4.3MNI

6.23MNI

6.24Uc

3.7MNp/MNI

4.2RP/RZ

3.6RL

4.1MNI

3.8MNp

3.28MNp

GF.3

Za zgodności napisu
z oryginałem potwierdził się
Gdańsk dnia 04.02.09

- KZ – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE ZBIORCZE - jako drogi powiatowe / gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa :

A/ Poza terenem zabudowy - 3,00 m – **3,50 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – 3,25 m – **3,50 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - 3,00 m

B/ - 3,50 m

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place: poza terenami zabudowy i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego - **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 12,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni..

- KL – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE LOKALNE powiatowe i gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00m.

A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – **2,75 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – **3,00 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - 2,75 m

B/ - 3,00 m

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 12,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego, w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 9,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

- KD – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.

A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – **3,00 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – **3,00 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - 3,00 m

B/ - 3,00 m

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 10,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego - w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 7,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Dla dróg dojazdowych w istniejącym zagospodarowaniu zaleca się:

- 1) Należy dążyć do dostosowania linii rozgraniczającej drogi do szerokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- 2) Zgodnie z § 6 p.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

Za zgodność 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

z oryginałem potwierdza się

Godów, dnia 02.09.09

5) nakaz przestrzegania ustaleń strefowych .

b) MNp/MNi - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej

w sołectwie Godów:

1.3.MNp/MNi, 1.17. MNp/MNi
2.1 MNp/MNi, 2.3 MNp/MNi,
5.5. MNp/MNi,
7.2. MNp/MNi, 7.4. MNp/MNi, 7.6. MNp/MNi, 7.8. MNp/MNi
7.9.MNp/MNi, 7.15. MNp/MNi, 7.19. MNp/MNi,
9.16. MNp/MNi, 9.26 MNp/MNi

w sołectwie Gołkowice:

1.1.MNp/MNi, 1.3. MNp/MNi, 1.5. MNp/MNi, 1.15 . MNp/MNi,
2.3 MNp/MNi, 2.9. MNp/MNi, 2.14. MNp/MNi, 2.17 MNp/MNi, 2.18. MNp/MNi,
3.1 MNp/MNi, 3.4. MNp/MNi, 3.7. MNp/MNi,
4.7 MNp/MNi,
5.1 MNp/MNi,
6.4 MNp/MNi 6.7. MNp/MNi, 6.30. MNp/MNi,
7.1. MNp/MNi, 7.3. MNp/MNi, 7.10. MNp/MNi, 7.15. MNp/MNi,
7.12 MNp/MNi,
8.1.2 MNp/MNi,
9.5. MNp/MNi, 9.9. MNp/MNi, 9.21. MNp/MNi,
10.5 MNp/MNi,
11.1 MNp/MNi

w sołectwie Krostoszowice

1.2. MNp/MNi, 1.3. MNp/MNi, 1.7.MNp/MNi,
1.8. MNp/MNi
2.2. MNp/MNi
3.1. MNp/MNi, 3.5. MNp/MNi, 3.14 . MNp/MNi, 3.18 MNp/MNi,
3.27. MNp/MNi, 3.28. MNp/MNi
4.1.1 MNp/MNi, 4.1.4. MNp/MNi, 4.1.9. MNp/MNi
4.2.1 MNp/MNi, 4.2.7. MNp/MNi, 4.2.14. MNp/MNi
4.2.15 MNp/MNi, 4.2.17. MNp/MNi,

w sołectwie Łaziska

1.2. MNp/MNi, 1.18. MNp/MNi
2.6MNp/MNi, 2.7.MNp/MNi, 2.8.MNp/MNi, 2.21.MNp/MNi
2.22MNp/MNi,
3.1 MNp/MNi, 3.2 MNp/MNi, 3.4 MNp/MNi, 3.8 MNp/MNi,
4.1 MNp/MNi, 4.2.MNp/MNi, 4.7.MNp/MNi, 4.10.MNp/MNi
4.12 MNp/MNi, 4.20 MNp/MNi

w sołectwie Podbucze

1.1. MNp/Mni, 1.10. MNp/MNi, 1.11MNp/MNi, 2.1.MNp/MNi, 2.2 MNp/MNi,

w sołectwie Skrbeńsko

1.5. MNp/MNi, 1.10. MNp/MNi, 1.20.MNp/MNi,
2.13 MNp/MNi, 2.2 MNp/MNi, 2.26 MNp/MNi, 2.27 MNp/MNi, 2.30 MNp/MNi, 2.35 MNp/MNi,
2.41MNp/MNi 2.7 MNp/MNi,,

w sołectwie Skrzyszów

1.11 MNp/MNi,
2.1. MNp/MNi, 2.6. MNp/MNi, 2.9 . MNp/MNi,
3.5. MNp/MNi,

Za zgodność z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 07.08.09

4.6 MNp/MNi, 4.10. MNp/MNi, 4.12. MNp/MNi,
5.8 MNp/MNi, 5.9 MNp/MNi, 5.13. MNp/MNi, 5.15 MNp/MNi,
6.2 MNp/MNi, 6.3. MNp/MNi, 6.5.MNp/MNi, 6.6.MNp/MNi, 6.12. MNp/MNi,
7.4. MNp/MNi
8.1. MNp/MNi, 8.6. MNp/MNi, 8.11.MNp/MNi, 8.19.MNp/MNi,8.25. MNp/MNi
9.2.MNp/MNi, 9.3.MNp/MNi, 9.9.MNp/MNi,
9.10 MNp/MNi, 9.11. MNp/MNi, 9.12. MNp/MNi, 9.19. MNp/MNi,
9.37. MNp/MNi, 9.38. MNp/MNi
10.1. MNp/MNi, 10.4. MNp/MNi
11.5.MNp/MNi, 11.10.MNp/MNi, 11.13.MNp/MNi,
11.15 MNp/MNi,11.18 MNp/MNi, 11.19. MNp/MNi

- 1) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą zabudowy projektowanej na projektowanych i istniejących działkach budowlanych.
- 2) Funkcja uzupełniająca -
 - lokalne dojazdy klasy D do terenów przyległych
 - zabudowa gospodarcza
 - zielen izolacyjna, rekreacyjna , przydomowa itp.
 - sady, uprawy ogrodowe
 - drobne nieuciążliwe funkcje usługowe i administracyjne
 - nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
- 3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 - Ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach nieprzylegających do istniejących ulic pod warunkiem zabezpieczenia normatywnego dojazdu - ulicą klasy dojazdowej lub drogą wewnętrzną - do każdej działki budowlanej.
 - wstępne projekty podziału terenu pod zabudowę mieszkaniową muszą być poddane opinii właściwej jednostki Urzędu Gminy,
 - W wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej przy istniejącej ulicy nie spełniającej warunków linii rozgraniczających, zaleca się aby ogrodzenia w rejonie wjazdu / bramy/ do budynków cofać tak, by istniała możliwość minięcia się samochodów.
 - dla nowych działek dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy:
 - dla funkcji zabudowy mieszkaniowej do 20% powierzchni działki,
 - dla funkcji zabudowy mieszkaniowej i dopuszczonych funkcji uzupełniających : usługowych i gospodarczych – do 30% powierzchni działki,
 - minimalna powierzchnia działki 800 m²,
 - Zakaz lokalizacji obiektów rażąco dyszharmonizujących z krajobrazem i elementami bezpośredniego otoczenia.
 - pozostawienie 70 – 80 % terenów biologicznie czynnych w obszarze działki,
 - Wysokość zabudowy odnawianej lub uzupełnianej do 10,0 m licząc od poziomu terenu do szczytu dachu.
 - Dachy dwu lub więcej spadowe symetryczne o kącie pochylenia połaci 30 – 45 °
 - Kolorystyka obiektów pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brązów i zieleni i innych harmonizujących z otoczeniem,
 - Zakaz lokalizacji obiektów rażąco dyszharmonizujących z krajobrazem i elementami bezpośredniego otoczenia.
 - Zaleca się stosowanie na elewacje materiałów naturalnych jak drewno, kamień, cegła , tynki.
 - Nie zaleca się stosowania ogrodzeń betonowych, prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
 - W terenach przyległych do zespołów zieleni i terenów otwartych zaleca się pozostawienie 60 cm przestrzeni niezagrodzonej pomiędzy ogrodzeniami .
- 4) w ramach funkcji uzupełniającej dopuszcza się przeznaczenie części budynku na cele usługowe,
- 5) nakaz przestrzegania ustaleń strefowych.

c) MN/Uc, - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami komercyjnymi

W sołectwie Godów:

Za zgodność z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 07.03.09

Godów
17

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Godowie
Kamionka Wielka, 11-111-111-111
11-111-111-111

w sołectwie Gołkowice:

1.6 RP/RZ, 1.11 RP/RZ, 1.12 RP/RZ, 1.21 RP/RZ
2.11 RP/RZ, 2.16 RP/RZ, 2.22 RP/RZ, 2.30 RP/RZ, 2.4 RP/RZ,
3.3 RP/RZ, 3.9 RP/RZ, 3.11 RP/RZ, 3.15 RP/RZ, 3.16 RP/RZ, 3.21RP/RZ, 3.23 RP/RZ, 3.25
RP/RZ, 3.26 RP/RZ,
4.2 RP/RZ,
5.2 RP/RZ,
6.5 RP/RZ, 6.8 RP/RZ, 6.9 RP/RZ, 6.10 RP/RZ, 6.15RP/RZ, 6.19 RP/RZ,
6.28 RP/RZ,
7.2 RP/RZ,, 7.7 RP/RZ,, 7.11 RP/RZ,, 7.13 RP/RZ,, 7.23 RP/RZ,,
8.1.1 RP/RZ, 8.1.3 RP/RZ,, 8.1.4 RP/RZ,, 8.1.10 RP/RZ,,
9.4 RP/RZ, 9.16 RP/RZ, 9.20 RP/RZ
10.6 RP/RZ,, 10.8 RP/RZ,,
11.2 RP/RZ, 11.8 RP/RZ,

w sołectwie Krostoszowice

1.12 RP/RZ,
2.5 RP/RZ, 2.7 RP/RZ, 2.13 RP/RZ, 2.15 RP/RZ, 2.16 RP/RZ,
3.6 RP/RZ, 3.7 RP/RZ, 3.13 RP/RZ, 3.21 RP/RZ, 3.22 RP/RZ, 3.25 RP/RZ,
4.1.5 RP/RZ,
4.2.3 RP/RZ, 4.2.6 RP/RZ, 4.2.16 RP/RZ,, 4.2.18 RP/RZ, 4.2.20 RP/RZ,

w sołectwie Łaziska

1.7 RP/RZ, 1.12 RP/RZ,
2.14 RP/RZ, 2.15 RP/RZ, 2.18 RP/RZ, 2.23 RP/RZ,
3.5 RP/RZ, 3.7 RP/RZ, 3.16 RP/RZ,
4.17 RP/RZ, 4.8 RP/RZ,

w sołectwie Podbucze

1.3 RP/RZ, 1.6 RP/RZ, 1.12 RP/RZ
2.4 RP/RZ, 2.7 RP/RZ

w sołectwie Skrbeńsko

1.17 RP/RZ, 1.8 RP/RZ, 1.2 RP/RZ, 1.21 RP/RZ,
2.1 RP/RZ, 2.4 RP/RZ, 2.6 RP/RZ, 2.9 RP/RZ, 2.10 RP/RZ, 2.11 RP/RZ, 2.25 RP/RZ, 2.28
RP/RZ, 2.34 RP/RZ, 2.37 RP/RZ, 2.40 RP/RZ, 2.42 RP/RZ, 2.45 RP/RZ, 2.46 RP/RZ,

w sołectwie Skrzyszów:

1.13 RP/RZ, 1.17 RP/RZ, 1.24RP/RZ, 1.25 RP/RZ,
2.2RP/RZ, 2.3 RP/RZ, 2.4 RP/RZ, 2.8 RP/RZ, 2.11 RP/RZ, 2.12 RP/RZ
3.8 RP/RZ, 3.10 RP/RZ,
4.9 RP/RZ, 4.17 RP/RZ,
5.17 RP/RZ,
6.8 RP/RZ,
7.7 RP/RZ,
8.2 RP/RZ, 8.7 RP/RZ, 8.9 RP/RZ, 8.15 RP/RZ, 8.18 RP/RZ,
8.21 RP/RZ, 8.23 RP/RZ, 8.30 RP/RZ
9.5 RP/RZ, 9.7 RP/RZ, 9.8 RP/RZ, 9.14 RP/RZ, 9.16 RP/RZ,
9.18 RP/RZ, 9.20 RP/RZ, 9.23 RP/RZ, 9.29 RP/RZ, 9.35 RP/RZ, 9.36 RP/RZ, 9.39 RP/RZ
10.5 RP/RZ, 10.7 RP/RZ, 10.12 RP/RZ, 10.16 RP/RZ
11.2 RP/RZ, 11.6 RP/RZ, 11.7 RP/RZ, 11.14 RP/RZ, 11.17 RP/RZ,

- 1) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki i pastwiska
- 2) Funkcja uzupełniająca – urządzenia obsługi gospodarki rolnej o powierzchni nie przekraczającej 20 m²
- 3) Zasady zagospodarowania terenów:
 - w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania
 - dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania niekubaturowego określone w ramach funkcji wiodącej,
 - ochrona zadrzewień śródpolnych,

Za zgodność odpisu

z oryginałem potwierdza się

Godów, dnia 07.09.09

mgr inż. Bogusław Płaczek
Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Rolniczej

- zakaz prowadzenia produkcji rolnej i realizacji obiektów gospodarczych uciążliwych w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń § 18
- **zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej**
- możliwość zadrzewienia /zalesienia/ terenów nieprzydatnych rolniczo
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody
- w rejonach cieków wodnych nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych .

d/ ZZ – tereny łąk i zadrzewień

W sołectwie Godów

1.7 ZZ,
2.2 ZZ,
6.3. ZZ, 6.6 ZZ,
8.2 ZZ
9.4 ZZ, 9.11 ZZ, 9.21 ZZ, 9.23 ZZ, 9.27 ZZ

w sołectwie Gołkowice:

1.7. ZZ, 1.8. ZZ, 1.13. ZZ,
2.2. ZZ, 2.5. ZZ, 2.10. ZZ
6.2. ZZ,
8.2.2. ZZ, 8.2.4.ZZ, 8.2.6.ZZ,
9.2. ZZ, 9.6. ZZ
10.4 ZZ, 10.7 ZZ,
11.11ZZ,

w sołectwie Krostoszowice

2.8 ZZ, 2.17 ZZ
3.2 ZZ, 3.4 ZZ, 3.8 ZZ,
4.1.10 ZZ, 4.2.2 ZZ

w sołectwie Łaziska:

1.6 ZZ,
2.24 ZZ,

w sołectwie Skrbeńsko

1.9 ZZ, 1.11 ZZ,
2.17 ZZ, 2.18 ZZ, 2.23 ZZ, 2.31 ZZ, 2.5 ZZ,

w sołectwie Skrzyszów

3.7 ZZ
5.16 ZZ,
8.8 ZZ, 8.14. ZZ,
10.6 ZZ,
11.16 ZZ

- 1) Funkcja wiodąca – tereny łąk i zadrzewień
- 2) Funkcja uzupełniająca:
 - urządzenia infrastruktury technicznej utrzymujące stan zagospodarowania
 - elementy zagospodarowania turystycznego
 - nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren .
- 3) Zasady zagospodarowania terenów:
 - dla terenów zalesianych ustala się stosowanie elastyczności w doborze gatunków docelowych w zależności od lokalnych warunków siedliskowych preferując gatunki takie jak: ołcha, wiąz, jesion i dąb.
 - dla zalesień istniejących ustala się: zachowanie i utrzymywanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i półnaturalnych
 - dla zieleni łąkowej i zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/zakaz likwidacji terenów zieleni,
 - dopuszcza się wprowadzanie nowych ciągów zadrzewień jako otuliny cieków wodnych

Za zgodność odpisów
z oryginałem potwierdza się

Godów, dnia 07.09.09

Godów, dnia 8 września 2009

Nr BU.BS - 7324/136/09

**WYRYS I WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GODÓW**

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


- informuje się -

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXVIII/213/2002 z dnia 27 marca 2002r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 31, poz. 1117, z dnia 15.05.2002r. Zakres opracowania wskazany na załączonym do wniosku szkicu orientacyjnym, obejmujący pas drogowy ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach stanowi teren:

- jednostki strukturalnej planu – sołectwa Gołkowice obszar „GL11”, „GL10” i „GL9” o funkcji: rolniczo – mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej;
- na terenie wyodrębnionym w ramach jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem odpowiadającym funkcji występującej w jego granicach:
„KL1/2” - teren układu komunikacyjnego – ulice lokalne – droga gminna
- w strefie podlegającej dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom:
nie dotyczy

Tekst planu określa funkcję wiodącą i uzupełniającą terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto informuje się, że teren nie znajduje się w zasięgu obszaru górniczego.


Andrzej Wójcik
mgr inż. Zdzisław Pruchnik
Kierownik Katedry Budownictwa
i Geodezji Komunalnej

Załączniki:

1. kserokopia fragmentu rysunku planu
2. kserokopia fragmentu tekstu planu

zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

- KZ – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE ZBIORCZE - jako drogi powiatowe / gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :
Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa :

A/ Poza terenem zabudowy - 3,00 m – **3,50 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – 3,25 m – **3,50 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - **3,00 m**

B/ - **3,50 m**

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place: poza terenami zabudowy i tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca ulice, drogi publiczne, place na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego - **min. 20,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/..

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 12,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni..

- KL – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE LOKALNE powiatowe i gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00m.

A/ Poza terenem zabudowy - **2,50 m – 2,75 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – **2,50 m – 3,00 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - **2,75 m**

B/ - **3,00 m**

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 12,0 m**

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego, w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 9,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

- KD – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ULICE DOJAZDOWE gminne

O parametrach technicznych i użytkowych charakteryzujących się :

Przekrój ulicy /drogi/ jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa : 2,50m – 3,00 m.

A/ Poza terenem zabudowy - 2,50 m – **3,00 m**,

B/ Na terenie zabudowanym – 2,50 m – **3,00 m**,

Postulowana szerokość pasa dla A/ - **3,00 m**

B/ - **3,00 m**

Linia rozgraniczająca poza terenami zabudowy - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 15,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa ulicznego **min. 10,00 m**,

Linia rozgraniczająca na terenach zabudowanych - tam gdzie brak możliwości poszerzenia pasa ulicznego - w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi /ulicy/.

Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynków w odległości 7,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Dla dróg dojazdowych w istniejącym zagospodarowaniu zaleca się:


- 1) Należy dążyć do dostosowania linii rozgraniczającej drogi do szerokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- 2) Zgodnie z § 6 p.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

Za zgodność odpisu

z oryginałem potwierdza się

Godów dnia 08.09.09

Jan Wójcik
Miejscowy Zarząd Gminy
Kutnowa 11/12
15-000 Kutno

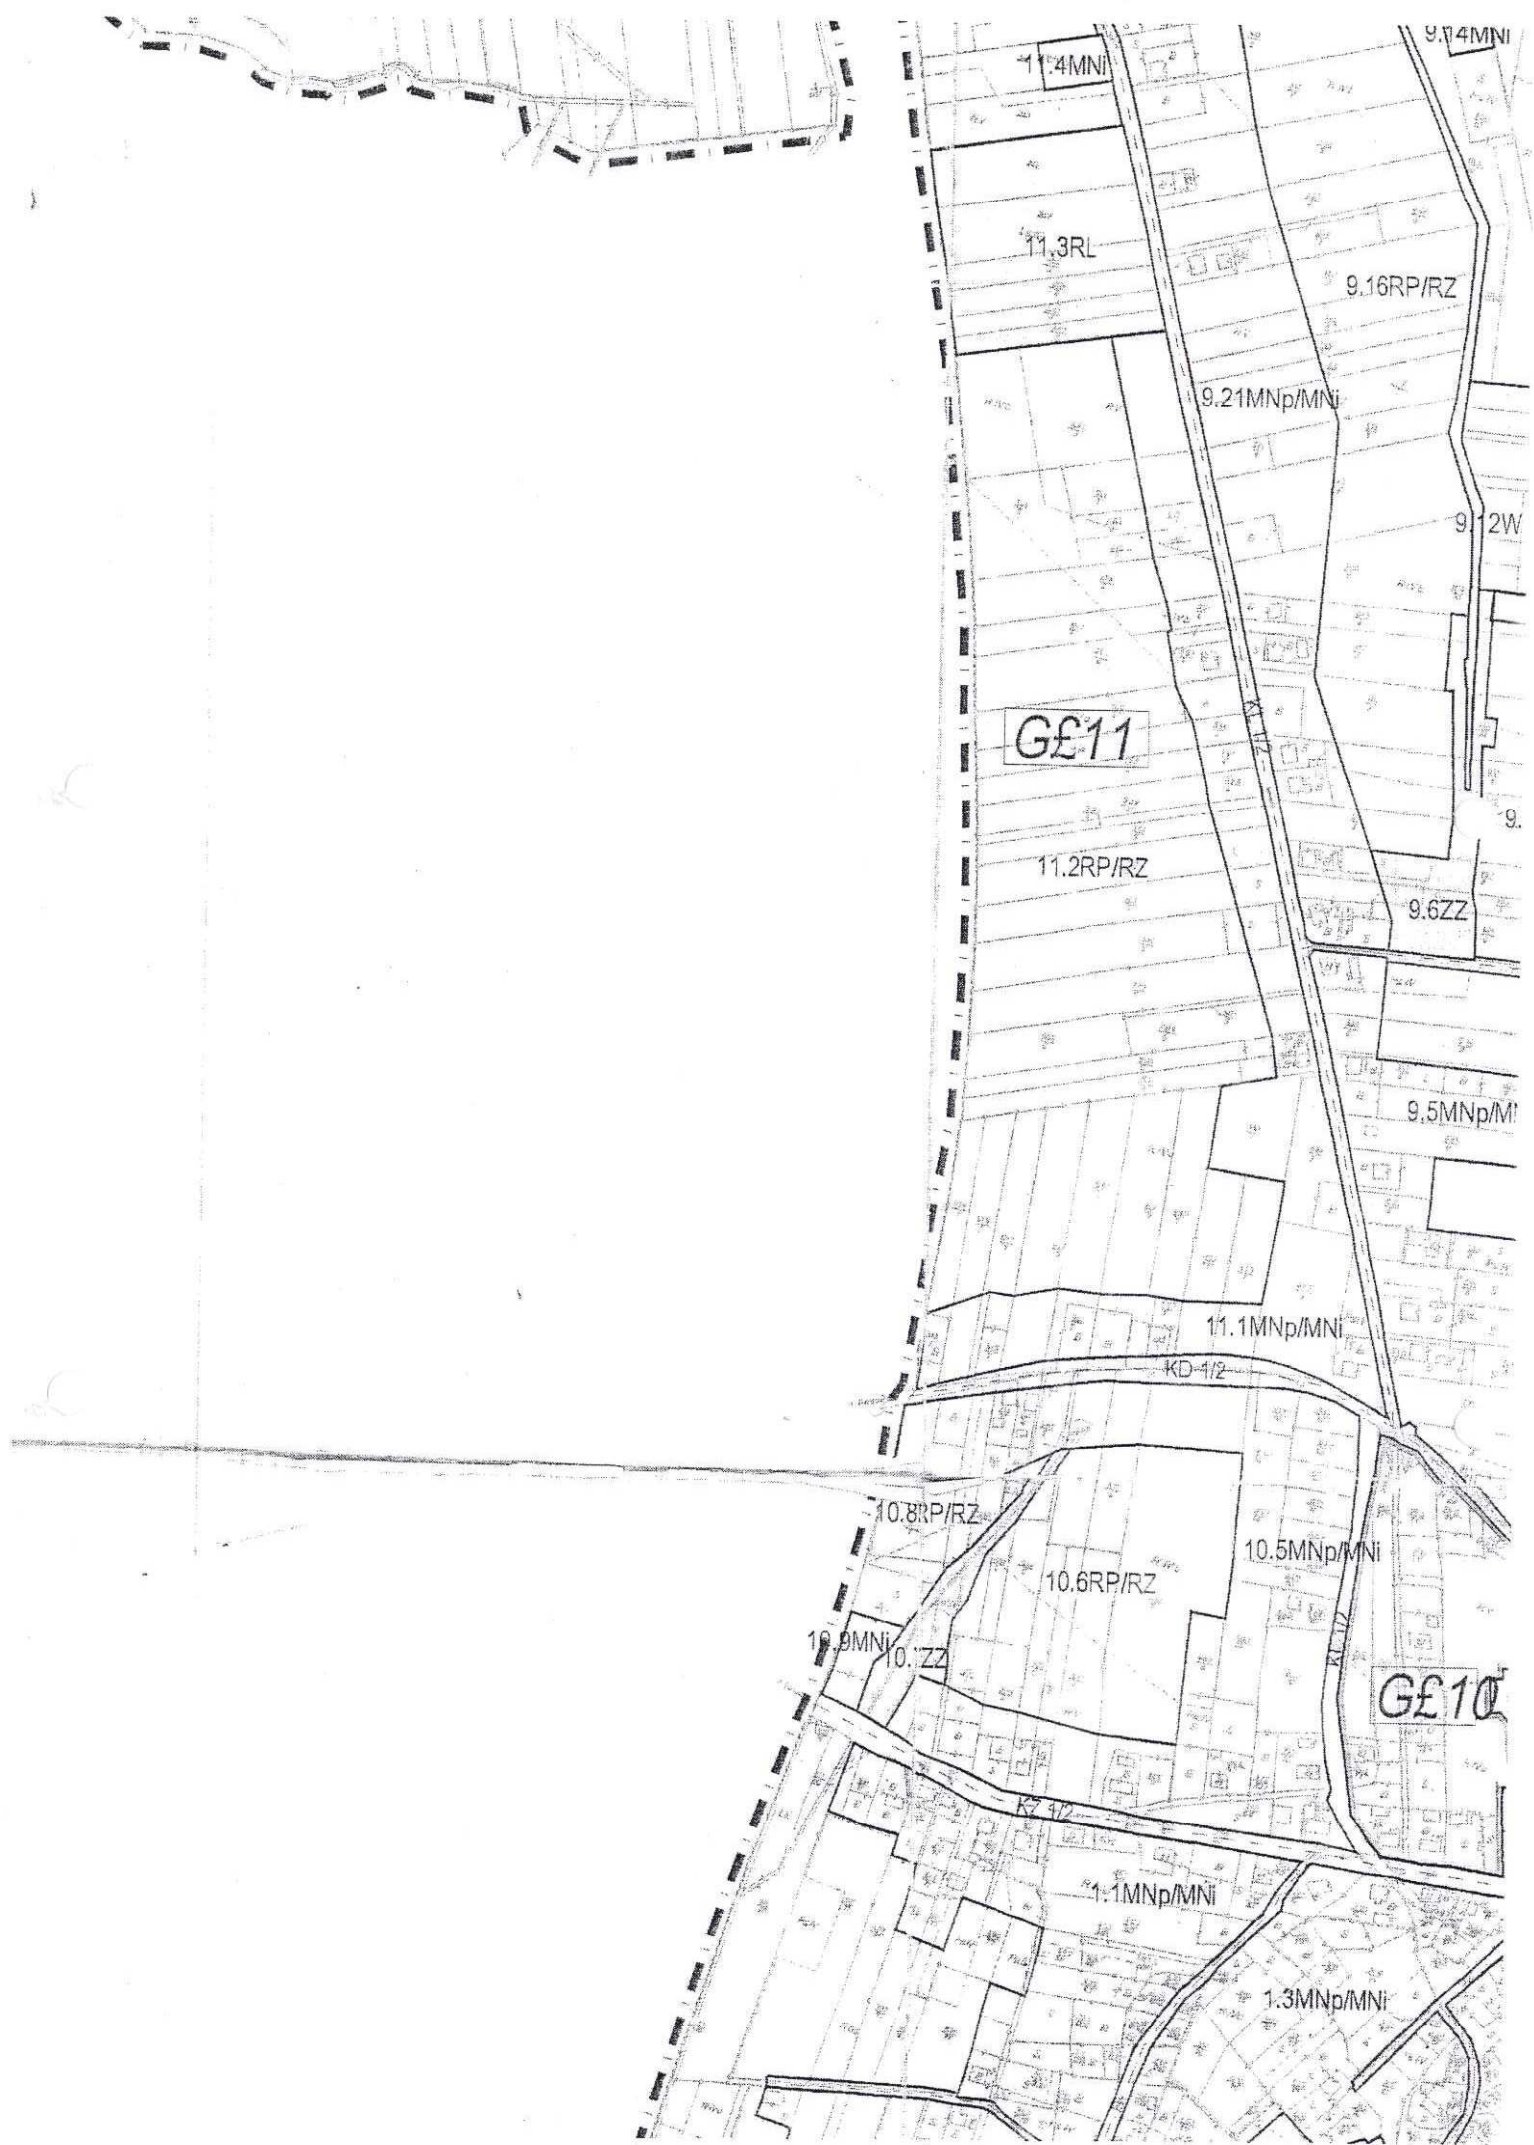

WÓJT GMINY GODÓW
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
woj. śląskie

OR.OP.0113-88/09

Godów, dn. 16 listopada 2009

U P O W A Ż N I E N I E

na występowanie w naszym imieniu w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów formalno prawnych, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, oraz uzyskania pozwolenia na budowę:

„SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GODÓW”.

INWESTOR: **GMINA GODÓW**
UL.1 MAJA 53
44-340 GODÓW

U P O W A Ż N I A

FIRMĘ:

„EL – PROJEKT”

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA S.C.
BARTŁOMIEJ KOZACZKA, TOMASZ STRACH
43-430 SKOCZÓW, UL. BIELSKA 22

REPREZENTOWANĄ PRZEZ:

BARTŁOMIEJA KOZACZKA

DO WYSTĘPOWANIA W NASZYM IMIENIU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED ORGANAMI WŁAŚCIWYMI W SPRAWACH ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I NADZORU BUDOWLANEGO, W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU.

Wójt
Adel
mgr inż. Mariusz Adamczyk

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: **97202125373** Data księgowania: **23.11.2009** Data transakcji: **23.11.2009**

Rachunek winien:

ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1083 1000 0022 9485 9836
"EL-PROJEKT" SPÓŁKA CYWILNA BA
IEJ KOZACZKA, TOMASZ STRACH
BIELSKA 22
43-430 SKOCZÓW

Rachunek ma:

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 1070 1000 0023 1455 3385
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

Tytuł:

opłata skarbową za pełnomocnictwo
- OR.OP.0113-88/09
Oświetlenie na terenie Gminy Godów

Szczegóły operacji:

Kwota:

22,00

Waluta:

PLN

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie realizacji polecenia przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
Prawa bankowego (Dz.U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

17.09.2009

(data)

Projektant:
inż. Bartłomiej Kozaczka
(imię i nazwisko)

SLK/2507/PWOE/09
(nr uprawnień)

SLK/IE/6180/09
(nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie

projektanta sporządzającego projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:

**„Budowy oświetlenia ulicznego w Gołkowicach ul. Leśna,
1 Maja – boczna, Wyzwolenia”.**

(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporządzony w: **we wrześniu 2009 r.**

dla
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
43-340 Godów
(Inwestor)

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:
(pieczęć wraz z podpisem)

Inż. BARTŁOMIEJ KOZACZKA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. SLK/2507/PWOE/09

Sprawdzający
(pieczęć wraz z podpisem)

inż. Manfred Henning
upr. bud. do projektowania,
kierowania i nadzorowania
w zakresie budowy instalacji
elektrycznych, sieci i urządzeń
elektroenergetycznych
nr ewid. 18175/KI: 56180