

SIEDZIBA:
63-620 Trzcinnica, Ul. Krótka 5
Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84


BIURO I LABORATORIUM:
51-411 Wrocław, Ul. Kościerzyńska 25
Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA NR 2

Temat: Badania geotechniczne podłoża
Lokalizacja: Skrzyszów - tereny nasypowe
Otwór nr: O-1
Głębokość: 9,5-10,5 m p.p.t.

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w		
	[g]	m [g]	s [g]	[%]		
Wilgotność - W_n [%]	32,63	40,86	39,60	18,08	Liczba uderzeń	
	53,73	60,44	59,44	17,51		
	32,95	41,60	40,28	18,01		
Granica plastyczności - W_p [%]	53,06	55,94	55,63	12,06		33
Granica płynności - [%]	32,80	42,41	40,56	23,84		29
	33,16	45,29	42,93	24,16		23
	58,75	70,11	67,85	24,84	17	
	33,10	43,80	41,62	25,59	12	
	56,53	71,95	68,78	25,88		
				$W_L =$	24,63	
Wskaźnik plastyczności - [%]			$I_p =$	12,57		
Stopień plastyczności			$I_L =$	0,48		
Stan gruntu	plastyczny					
Rodzaj gruntu	Gлина pyłasta przewarstwiona Piaskiem gliniastym					
Barwa	żółta					
Wąteczkowanie	2/2					

WYZNACZANIE W_L

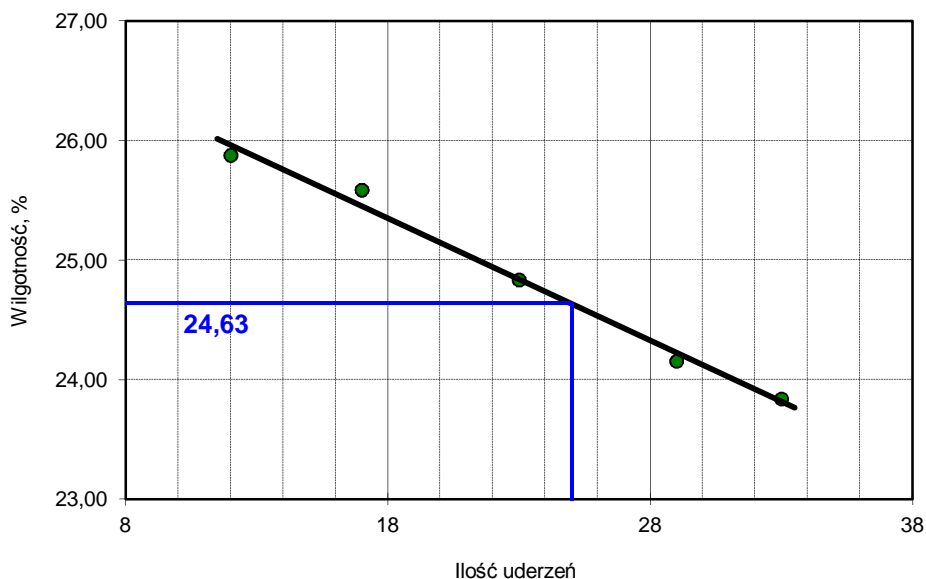

Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik