

SIEDZIBA:
63-620 Trzcinnica, Ul. Krótka 5
Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84


BIURO I LABORATORIUM:
51-411 Wrocław, Ul. Kościelna 25
Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA NR 6

Temat: Badania geotechniczne podłoża
Lokalizacja: Skrzyszów - tereny nasypowe
Otwór nr: O-4
Głębokość: 5,0-6,0 m p.p.t.

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w	Liczba uderzeń
	[g]	m [g]	s [g]	[%]	
Wilgotność - W_n [%]	32,71	38,45	37,54	18,84	37
	32,76	38,43	37,54	18,62	31
	32,92	39,67	38,61	18,63	25
Granica plastyczności - W_p [%]	52,04	54,17	53,87	16,39	18
Granica płynności - [%]	32,56	44,12	41,50	29,31	13
	32,74	41,23	39,28	29,82	
	58,76	67,50	65,47	30,25	
	53,17	63,47	61,04	30,88	
	53,72	69,05	65,41	31,14	
	$W_L =$			30,26	
Wskaźnik plastyczności - [%]				$I_p =$	13,87
Stopień plastyczności				$I_L =$	0,18
Stan gruntu	twardoplastyczny				
Rodzaj gruntu	Nasyp (Gлина pylasta, Pył, Gлина próchniczna)				
Barwa	szaro-brązowy				
Walczkowanie	2/1				

WYZNACZANIE W_L

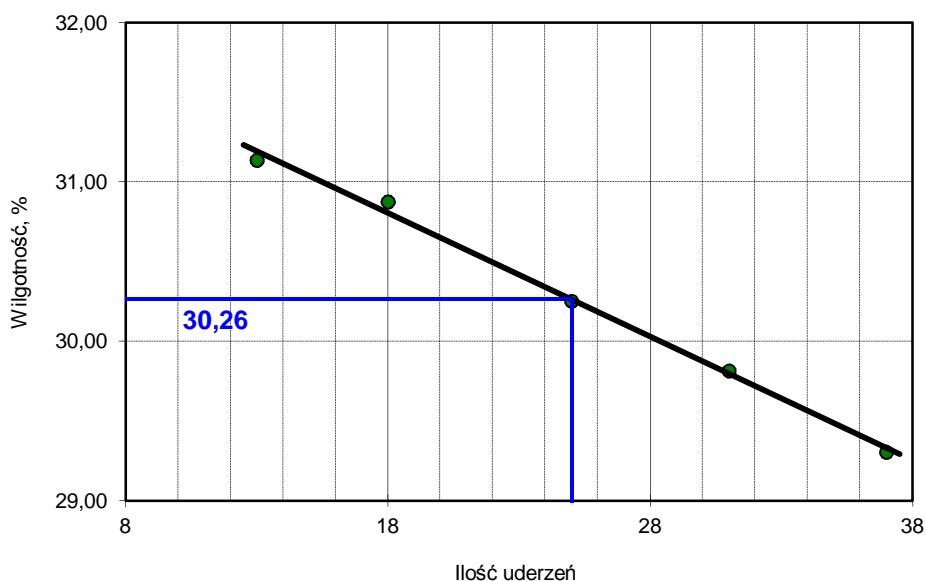

Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik